


02DEZ2014

REFERÊNCIA – TOMADAS

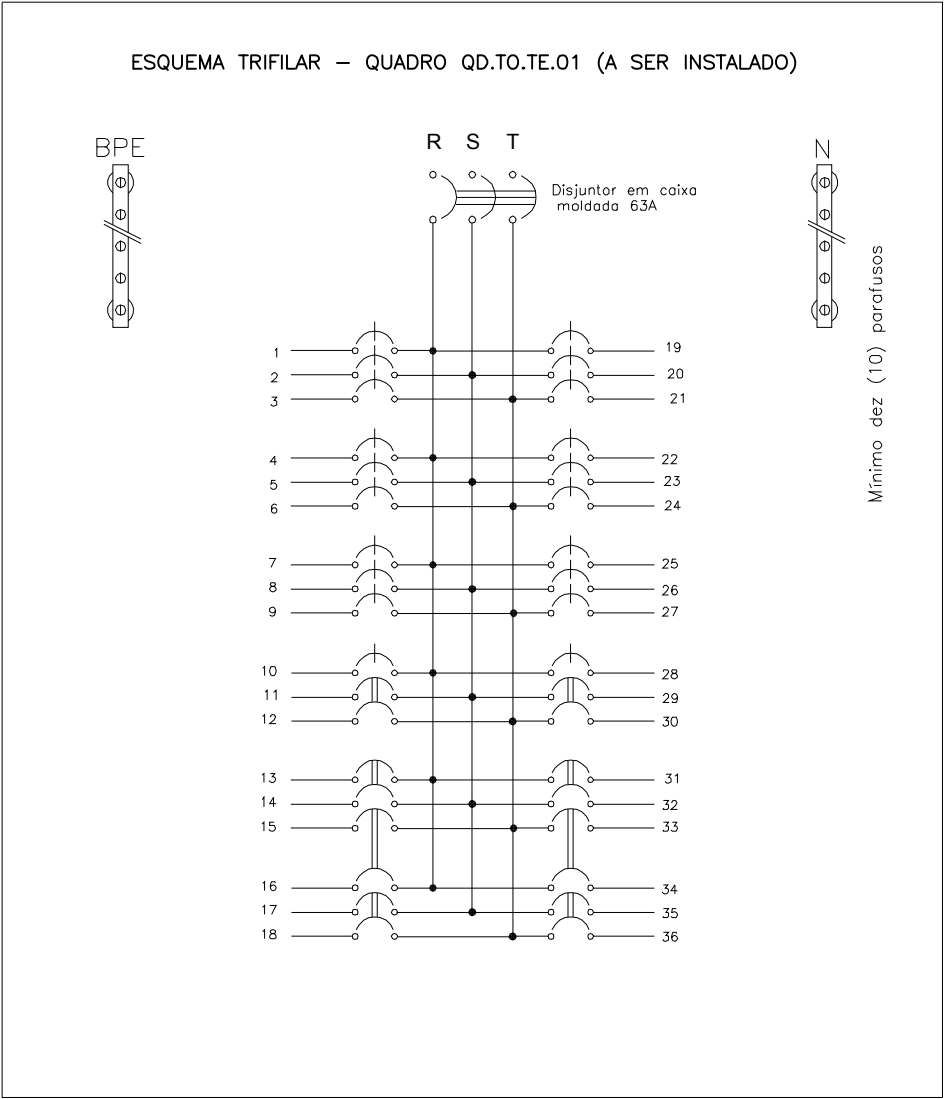

ESPECIFICAÇÃO - PROTEÇÕES				
Disj. n°	I _N	Curva	Norma	Fabric.
1	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
2	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
3	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
4	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
5	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
6	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
7	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
8	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
9	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
10	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
11 e 12	2x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
13 e 14	2x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
15 e 16	2x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
17 e 18	2x20A	C	NBR IEC 60947-2	C
19	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	1x20A
20	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	1x20A
21	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	1x20A
22	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	1x20A
23	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	1x20A
24	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	1x20A
25	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	1x20A
26	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	1x20A
27	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	1x20A
28	1x20A	C	NBR IEC 60947-2	1x20A
29 e 30	2x20A	C	NBR IEC 60947-2	2x20A
31 e 32	2x20A	C	NBR IEC 60947-2	2x20A
33 e 34	2x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
35 e 36	2x20A	C	NBR IEC 60947-2	WEG
GERAL	3x63		Disj. em caixa moldada	WEG

NOTAS:

- 1 – Disjuntor geral em caixa moldada;
- 2 – Proteção contra contato direto no barramento principal;
- 3 – Barramento principal, neutro e equipotencialização dimensionado para In=100A.

HOSPITAL REGIONAL DE ITAPETININGA					
ESQUEMA TRIFILAR QUADRO - QD.TO.TE.01					
Rua Padre Albuquerque, 245 - Itapetininga - SP					
UNIDADE:	DATA:	ESCALA:	VISTO:		CREA:
-	02DEZ2014	-	CONFERIDO:		CREA:
Nº DOCUMENTO:	Nº ARQUIVO:	PROJETO:	ELCIO FERREIRA DOS SANTOS ENG. ELETRICISTA E DE SEG. DO TRABALHO	506183462-3-CREA-SP	CREA:
07-EL1_A3	07/31 - A3	DESENHO:			
SUBSTITUI A:			MODIFICAÇÕES:	DATA:	RESPONSABILIDADE:
SUBSTITUÍDO POR:					